



MAITRE D'OUVRAGE

CCAS de Romagnat

3, rue des Fours à Chaux
63540 ROMAGNAT

OPERATION

CONSTRUCTION D'UN POLE PETITE ENFANCE

Avenue de la République - 63540 ROMAGNAT



ARCHITECTE MANDATAIRE

VINCENT BRUGEROLLES - 21, Rue de Serbie - 63000 CLERMONT-FD
TEL.04.73.90.69.24 - Email : v.brugerolles@wanadoo.fr



ARCHITECTE ASSOCIE

SEARL FR ARCHITECTES - 5, Cours Sablon - 63000 CLERMONT-FERRAND
TEL.04.73.92.84.45 - Email : agence@frarchitectes.fr



BUREAU D'ETUDES TCE

IGETEC - 18, rue Valentin Haüy - 63100 CLERMONT-FD
IGETEC (siège) - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr



PAYSAGISTE

A3 PAYSAGE - 18bis, Rue Ledru - 63000 CLERMONT-FERRAND
TEL.04.73.31.36.89 - Email : contact@a3-paysage.eu



BET VRD

SEITT - 42 Boulevard Antonio Vivaldi - 42000 SAINT-ETIENNE
TEL.04.77.95.79.16 - Email : secretariat@seitt.fr



ACOUSTICIEN

AGNA ACOUSTIQUE - 4, rue Hoche - 63100 CLERMONT FERRAND
TEL.04.73.91.46.74 - Email : technique@acoustique-agna.fr



BUREAU DE CONTROLE

ALPES CONTRÔLES - 2, Avenue Michel-Ange - 63000 CLERMONT-FERRAND
TEL.04.44.05.31.32 - Email : clermont@alpes-contrôles.fr

COORDONNATEUR SPS

Cahier des schémas électriques


DIAG	APS	APD	PRO/DCE	ACT	EXE	DET	AOR
------	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----

G334	INTERVENANTS	NG	OCTOBRE 2026
------	--------------	----	--------------

MODIFICATIONS		


COFFRET DC : Coupure DC, sectionnement direct avec déclencheur à manque de tension
porte transparente, voyant présence tension, parafoudre classe 2,
protections de tous les éléments

- (1) : Câble BT à la charge d'ENEDIS
- (2) : Câble BT à la charge d'ENEDIS
- (3) : Câble BT C2 FR-N1 X1G1 en $4 \times 50^2 + T$
- (4) : Câble BT Cu en CR1-C1 $4 \times 6^2 + T$
- (5) : Câble BT C2 FR-N1 X1G1 en $4 \times 6^2 + T$
- (6) : Câble BT C2 FR-N1 X1G1 en $4 \times 2.5^2 + T$

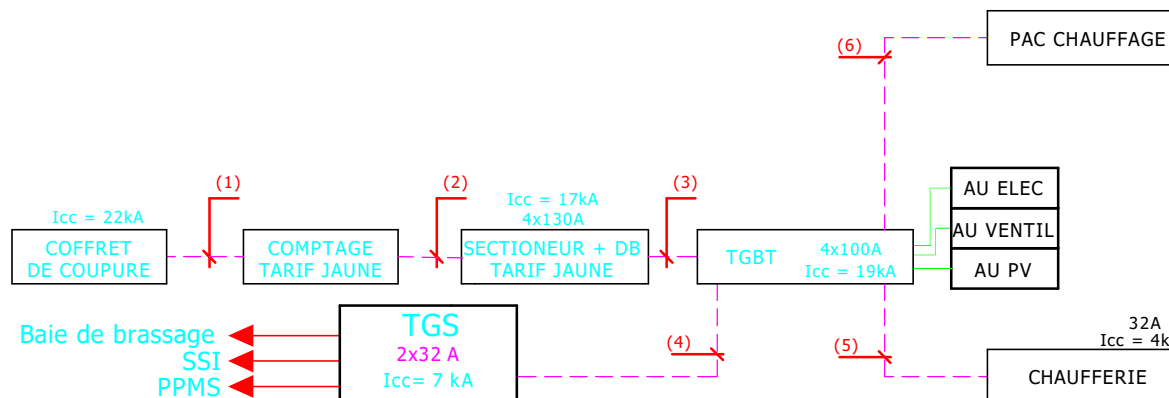

Câble FR-N1 X1G1 4 x 95² + T


REGIME TT

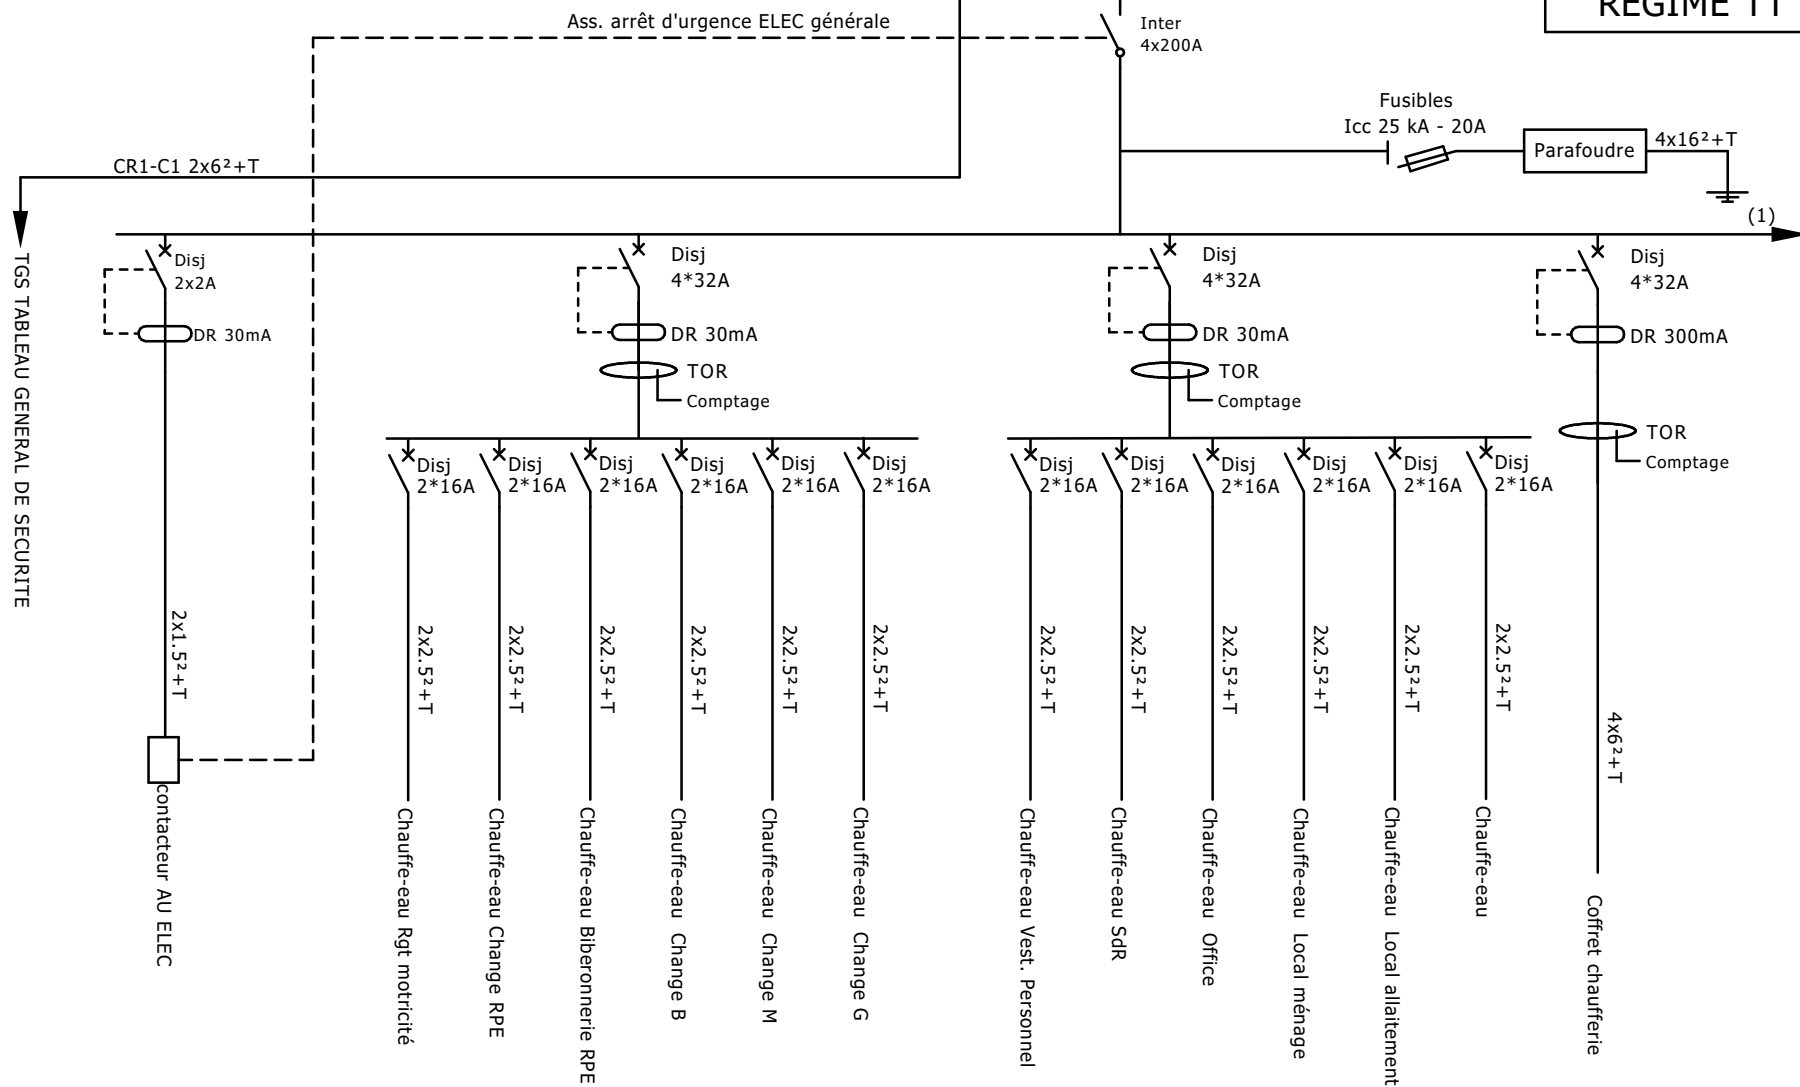


Avenue de la République - 63540 ROMAGNAT

OCTOBRE 2026

Tel:
04.71.63.88.30
Mail:
accueil@igetec.fr

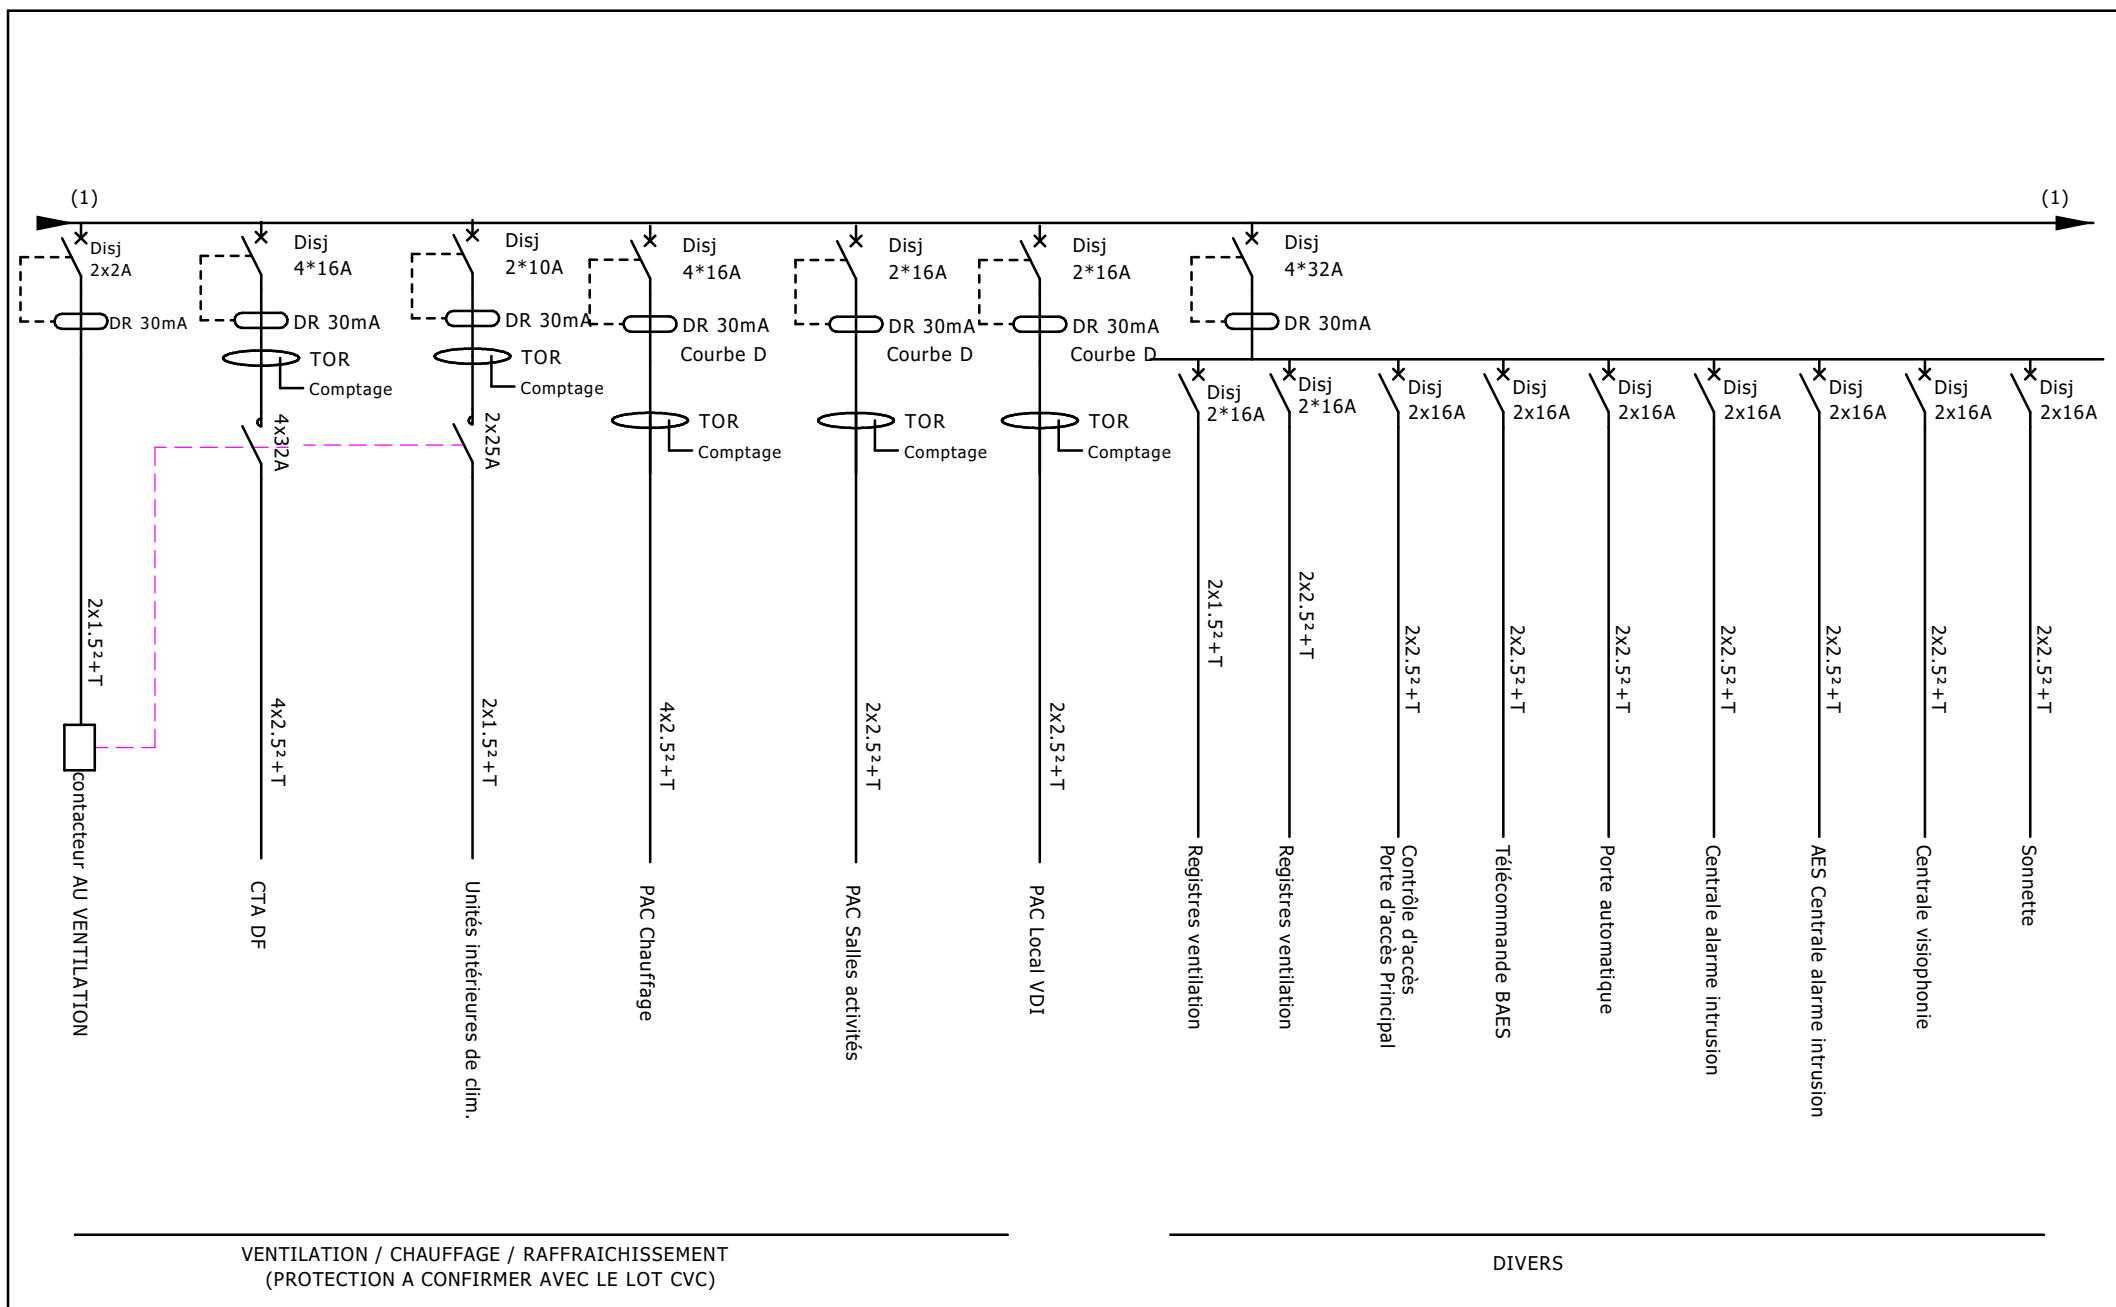


(1)

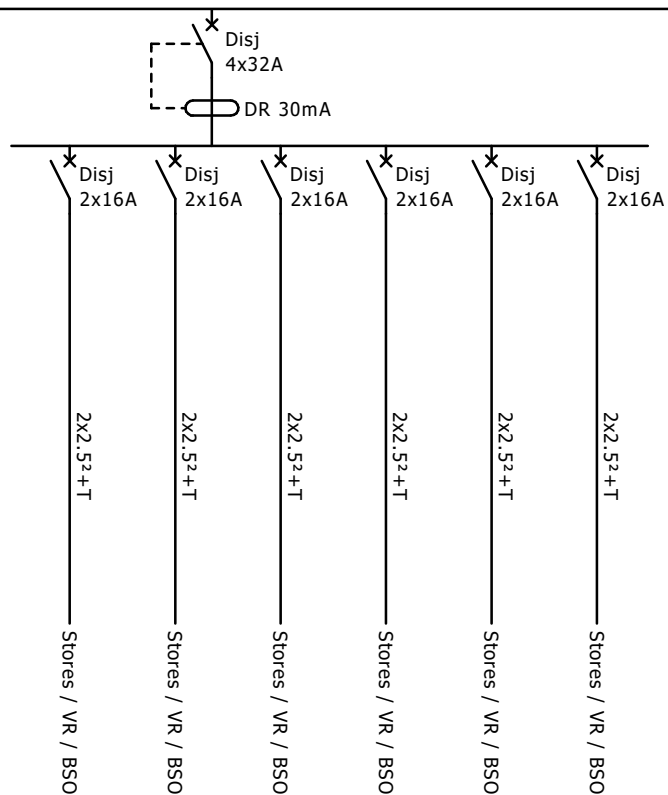


PROTECTIONS SOLAIRES

(1)

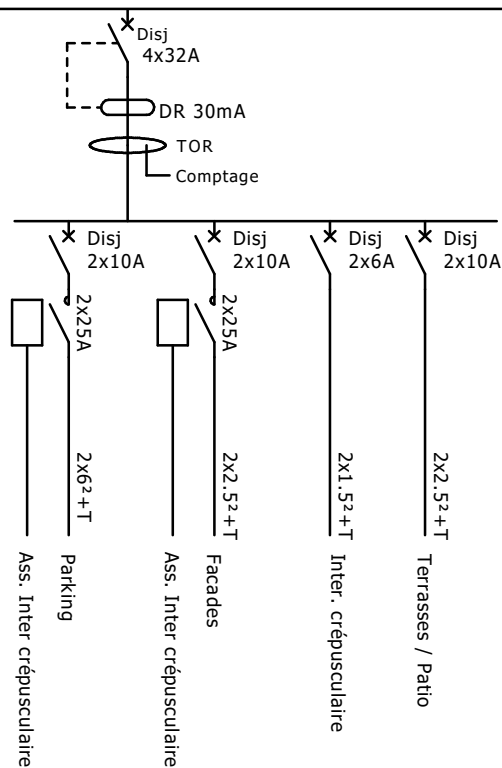


ECLAIRAGE EXTERIEURS

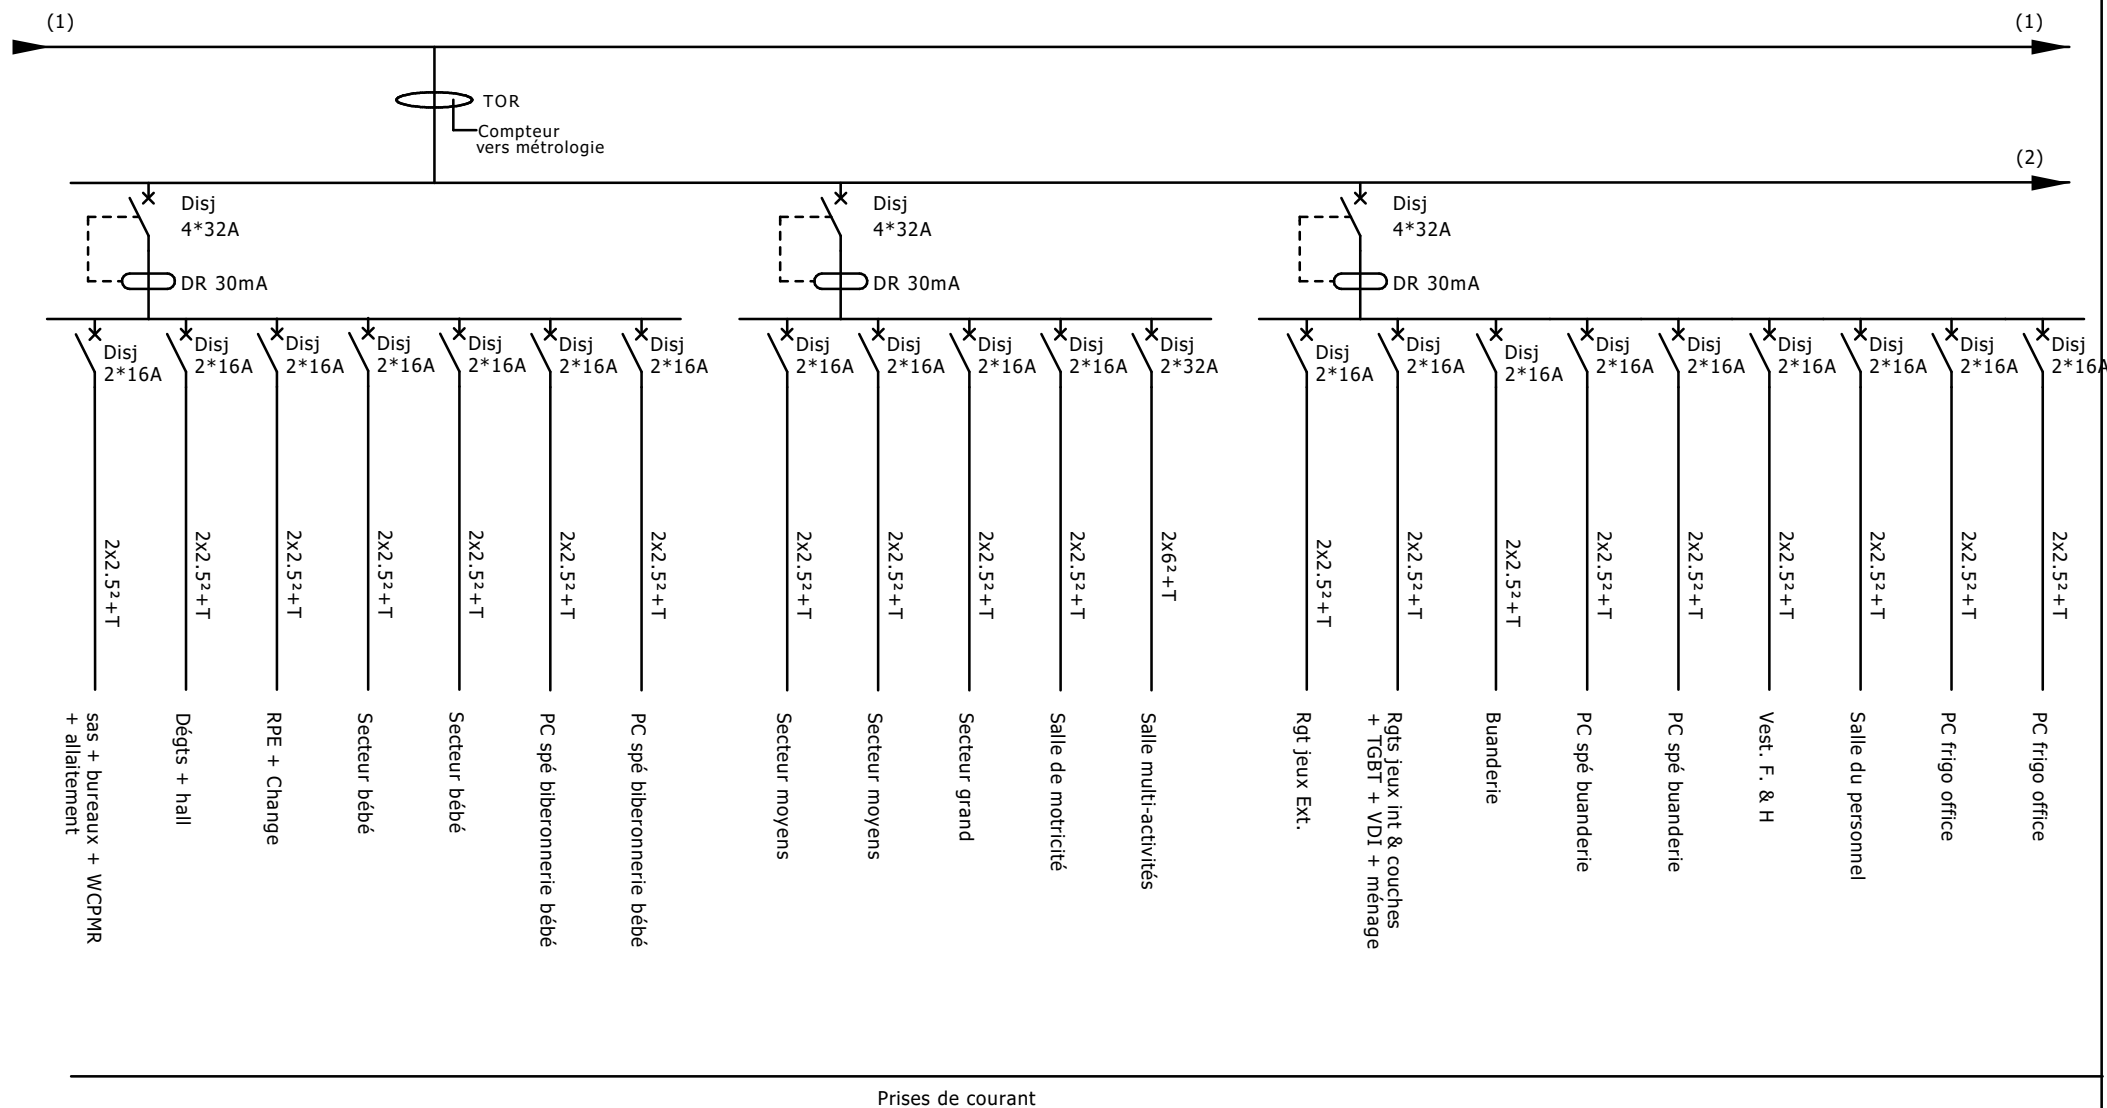


(1)

(2)

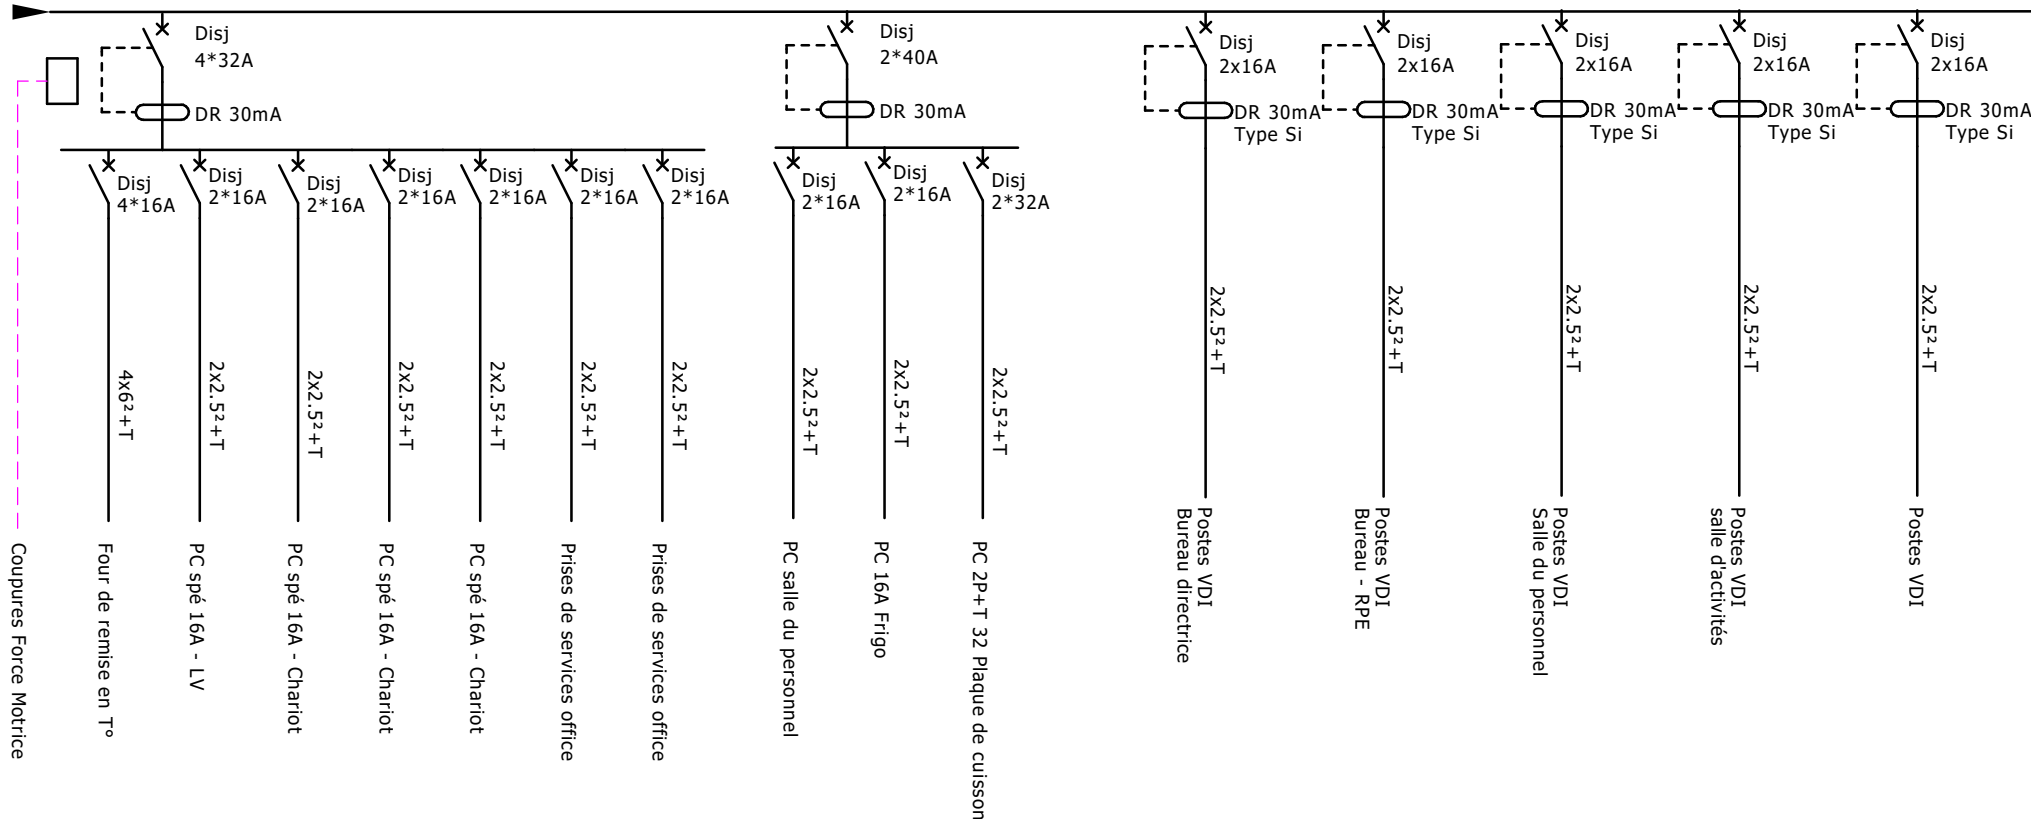


Icc mini = 7 kA

REGIME TT

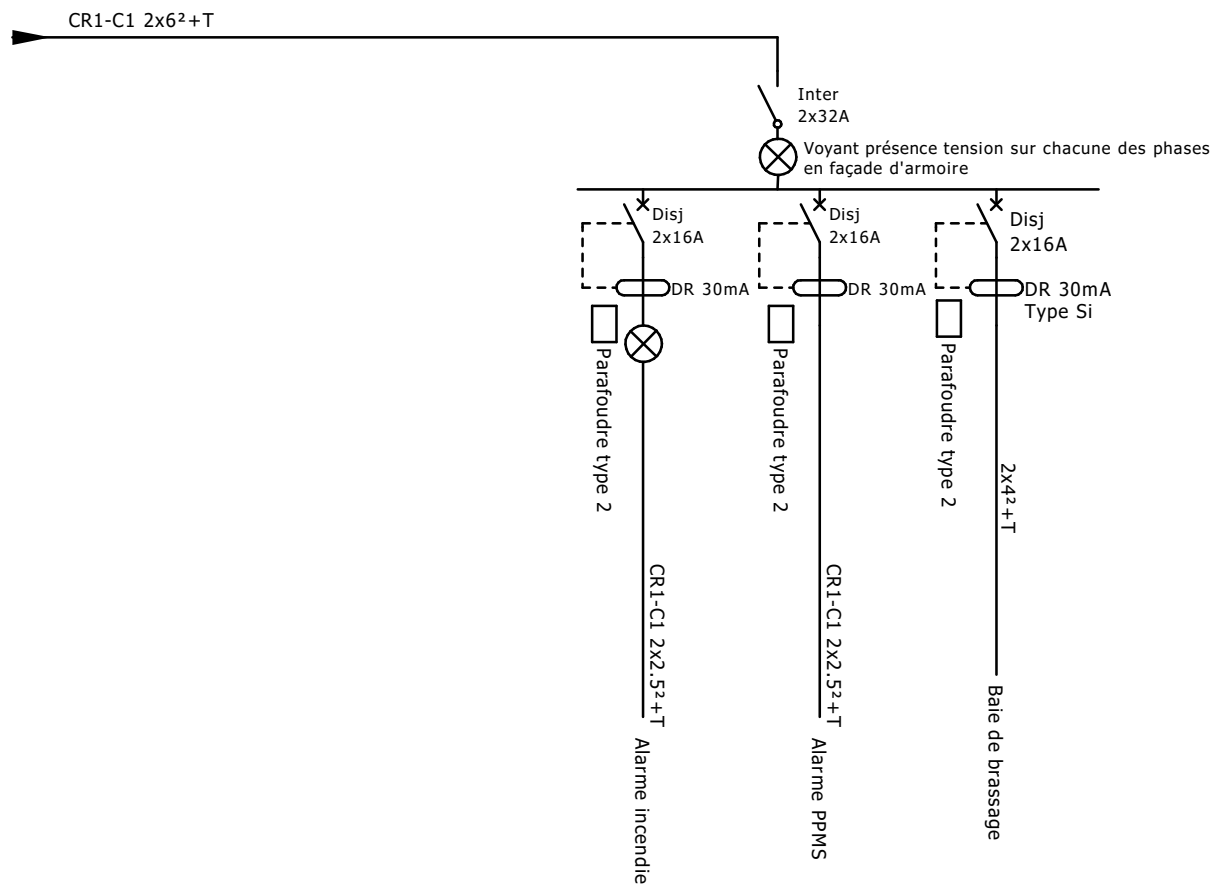

- (2) : Rocade cuivre informatique secours 2x4 paires catégorie 6a F/FTP
- (3) : Rocade cuivre téléphonique 14 paires
- (4) : câblage cuivre 1x4 paires catégorie 6a F/FTP

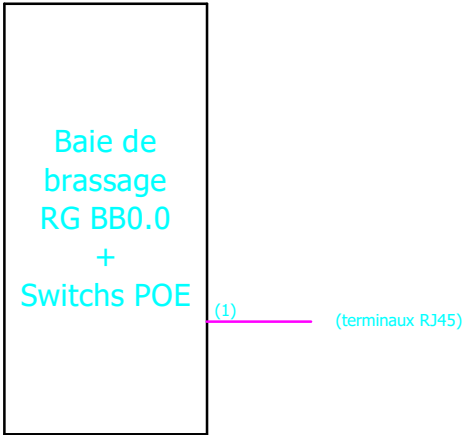

FO Orange depuis limite de propriété

